

TECHNICAL DATA 仕様書・承認図・試験報告書・保証書

提出書類管理 No. 38,910

JBC, JBG

joint flex connector

1 BODY
Material : Die cast zinc
Surface treatment : Electro galvanized

2 NUT
Material : Die cast zinc
Surface treatment : Electro galvanized

3 LOCKNUT PACKING
Material : Rekasuran EBA T690

4 LOCKNUT
Material : Steel
Surface treatment : Electro galvanized

5 PACKING
Material : Rekasuran EBA T690 / Ethylene Rubber (EPT)

6 GROUNDING CONE
Material : Die cast zinc
Surface treatment : Electro galvanized

Special
1 Material : Stainless Sta1 Steel

SIZE	16	22	28	36	42	54	70	82	92	104
L	410	425	450	475	520	610	640	720	750	850
Ø	20.0	22.5	24.0	28.0	32.0	41.0	45.0	54.0	58.0	68.0
W	25.0	27.0	28.0	32.0	36.0	45.0	50.0	58.0	62.0	72.0
W-C	25.0	27.0	28.0	32.0	36.0	45.0	50.0	58.0	62.0	72.0
W	25.0	27.0	28.0	32.0	36.0	45.0	50.0	58.0	62.0	72.0


Product: OCM 1.85 584-847
Technology control sales JOINT

FILE NAME: B209-20020511 Auto CAD
DRAWING DATE: JBG/JBC STRAIGHT BOX CONNECTOR
APP: joint kegyo Takano


塩水噴霧試験

サンプルを塩水が全体にかかりやすいように各ピースに分解し、塩水噴霧装置に放置し200H毎に外観腐食状況を確認1000Hまで異常なし、塩水濃度は5%とした。本体亜鉛合金には腐食等見られなかった。

塩水噴霧

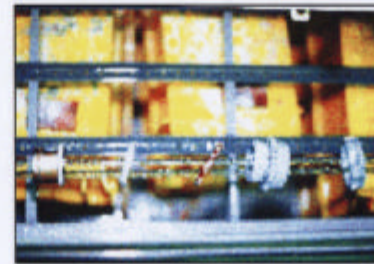

水圧試験 大阪府立工業技術研究所

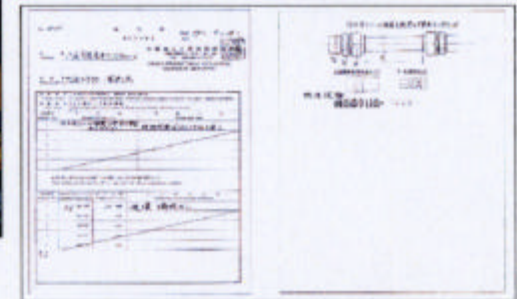

材料証明

東邦亜鉛株式会社中精錬所 分析報告書

分析報告書

品名: TAK 2線 JOKa塊

製造人: 木下アルミ

成分	Al	Mg	Cu	Pb	Ca	Fe	Sn
1212-105	4.2	0.05	0.001	0.002	0.000	0.004	0.000
1212-106	4.1	0.05	0.001	0.002	0.000	0.004	0.000
1212-107	4.1	0.05	0.001	0.002	0.000	0.003	0.000
1212-108	4.1	0.05	0.001	0.001	0.000	0.004	0.000
1212-105	3.9	0.05	0.001	0.002	0.000	0.003	0.000
1212-106	4.1	0.05	0.001	0.002	0.000	0.004	0.000

引張破壊テスト

フレキシブルチューブJVFIに金具(JBG-JUG)両端を接続して管軸方向に5分間引張荷重を加える。室温24℃湿度68%の条件下で行いました。

水圧試験

試験場所 大阪府立工業技術研究所
サンプル 16-L300mm JBG-JVF-JUG Set
加圧圧力 0.5kgf/cm² 10min
状況 破壊、漏洩なし
JVFIに接続(IP67) JMFIに接続(IP56)
納入サイズ



引張破壊

JIS規定荷重値(N)

サイズ	16	22	28	36	42	54	70	82	92	104
納入数量										
1回	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660
2回	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660
平均	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660	+660

数値の前の(+)は数値以上

資料は参考値です、保証値ではございません

JIS認定証 OCM



管理フィルム No. H006-20030214-L123

JOINT 株式会社 ジョイント工業

品質保証課

