TECHNICAL DATA

提出書類管理 №　37,610

防水第二種金属可とう管用コネクターの防水試験成績書

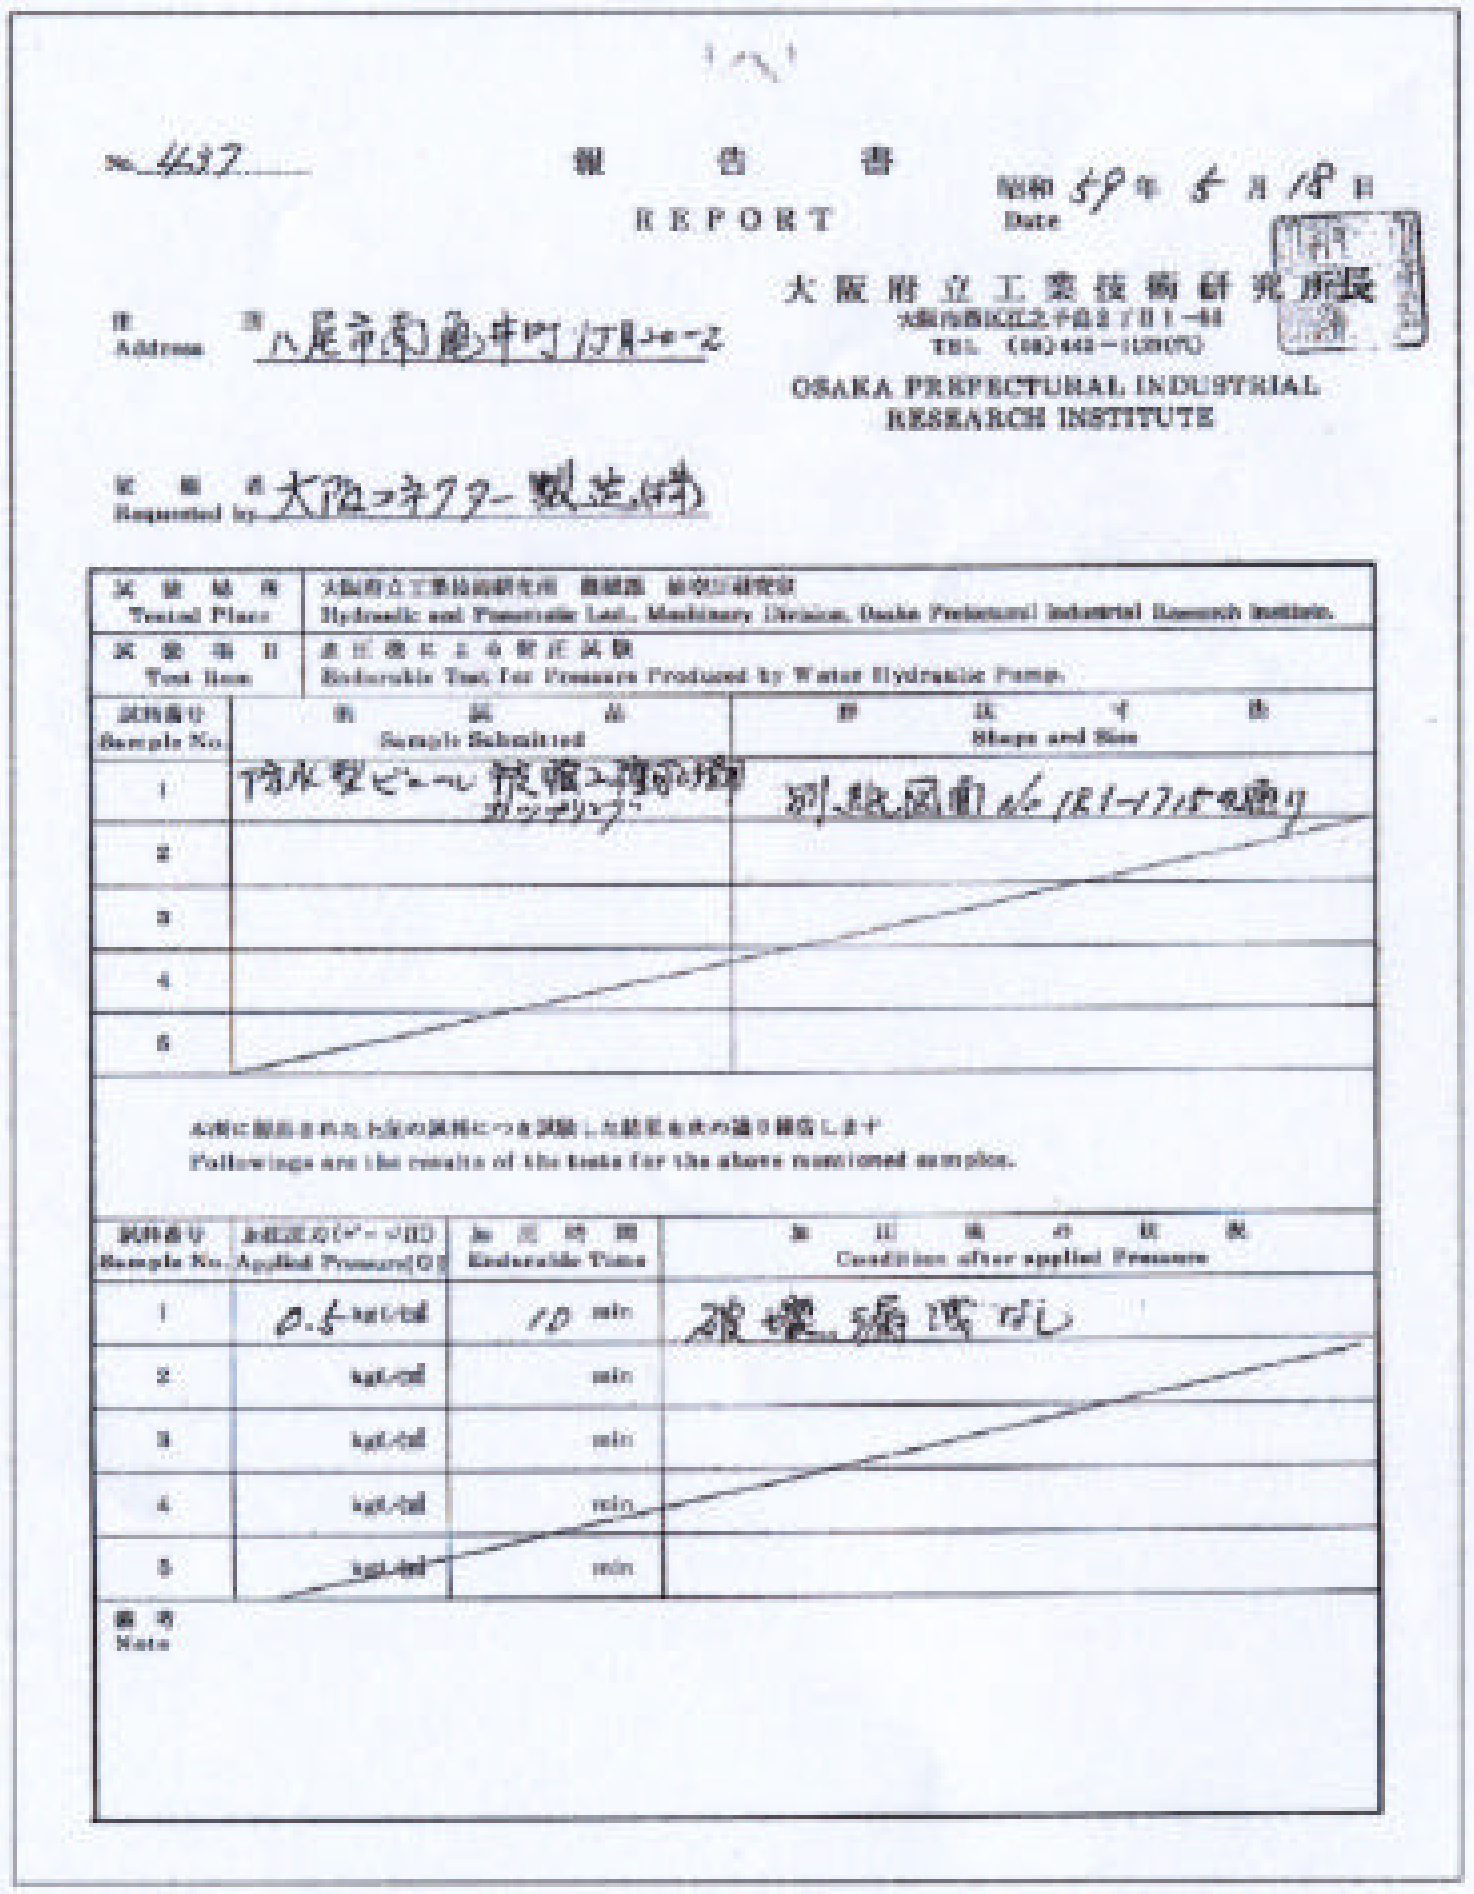

№ 4637

報　告　書

REPORT

昭和 59 年 5 月 18 日
Date

大阪府立工業技術研究所長

OSAKA PREFECTURAL INDUSTRIAL
RESEARCH INSTITUTE

住所
Address　〒八尾市南亀井町1丁目20−2

試験依頼者
Requested by　大阪コネクター製造(株)

試験場所 Testing Place	Hydraulic and Pneumatic Lab., Machinery Division, Osaka Prefectural Industrial Research Institute.
試験項目 Test Item	水圧機による耐圧試験 Endurable Test for Pressure Produced by Water Hydraulic Pump.

試料番号 Sample No.	供試品 Sample Submitted	形状寸法 Shape and Size
1	防水型ビニール被覆2種可とう管用カップリング	別紙図面No. IRI-1715の通り
2		
3		
4		
5		

貴殿から提出された上記の試料につき試験した結果を次の通り報告します
Followings are the results of the tests for the above mentioned samples.

試料番号 Sample No.	加圧圧力(ゲージ圧) Applied Pressure(G)	加圧時間 Endurable Time	加圧後の状況 Condition after applied Pressure
1	0.5 kgf/cm²	10 min	破壊、漏洩なし
2	kgf/cm²	min	
3	kgf/cm²	min	
4	kgf/cm²	min	
5	kgf/cm²	min	

備考
Note

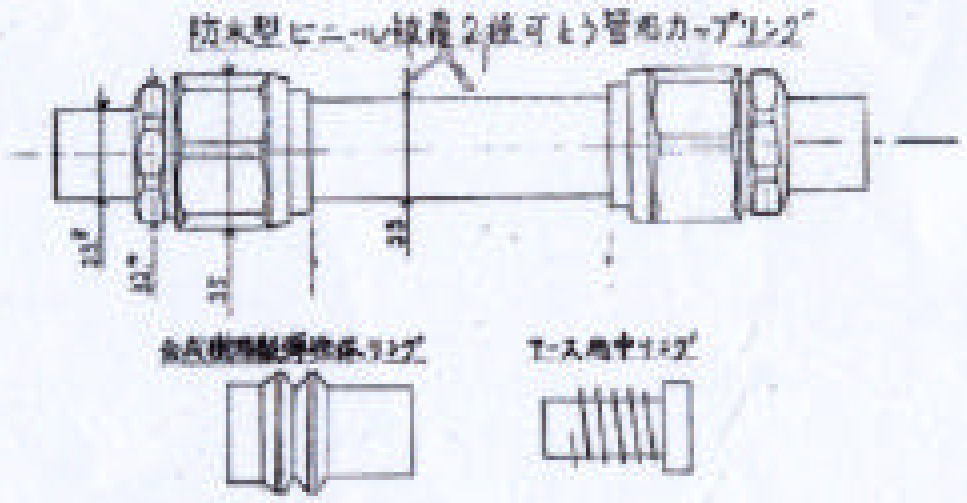

水圧試験

図面番号 IRI-1715−

試験者：大阪府立工業技術研究所
試験の種類：水圧試験
規格：17-L300mm FF
品名：WUG-WUG
製造：大阪コネクター製造㈱、㈱新栄工業
販売技術指導：株式会社 ジョイント工業
判定：破壊、漏洩なし

管理フイルム №　G023-20021211-L123

JOINT 株式会社ジョイント工業

品質保証課　[illegible]　田端　飯島